


ELEMENTY WYPOSAŻENIA DACHU

- ŚR - SYSTEMOWE ŚNIEGOLAPY RURIOWE DO BŁACHODACHÓWKI
- WD - WYŁĄZ DACHOWY 46x75, PRESZKŁONY, ZIMNY
- ŁK100 - SYSTEMOWA ŁAWA KOMIARSKA 100cm
- ŁK200 - SYSTEMOWA ŁAWA KOMIARSKA 100cm
- ŁK200 - SYSTEMOWA ŁAWA KOMIARSKA 100cm
- ŚIK - SYSTEMOWE STOPNIE KOMIARSKIE

Uziom otokowy Fe-Zn-30x4

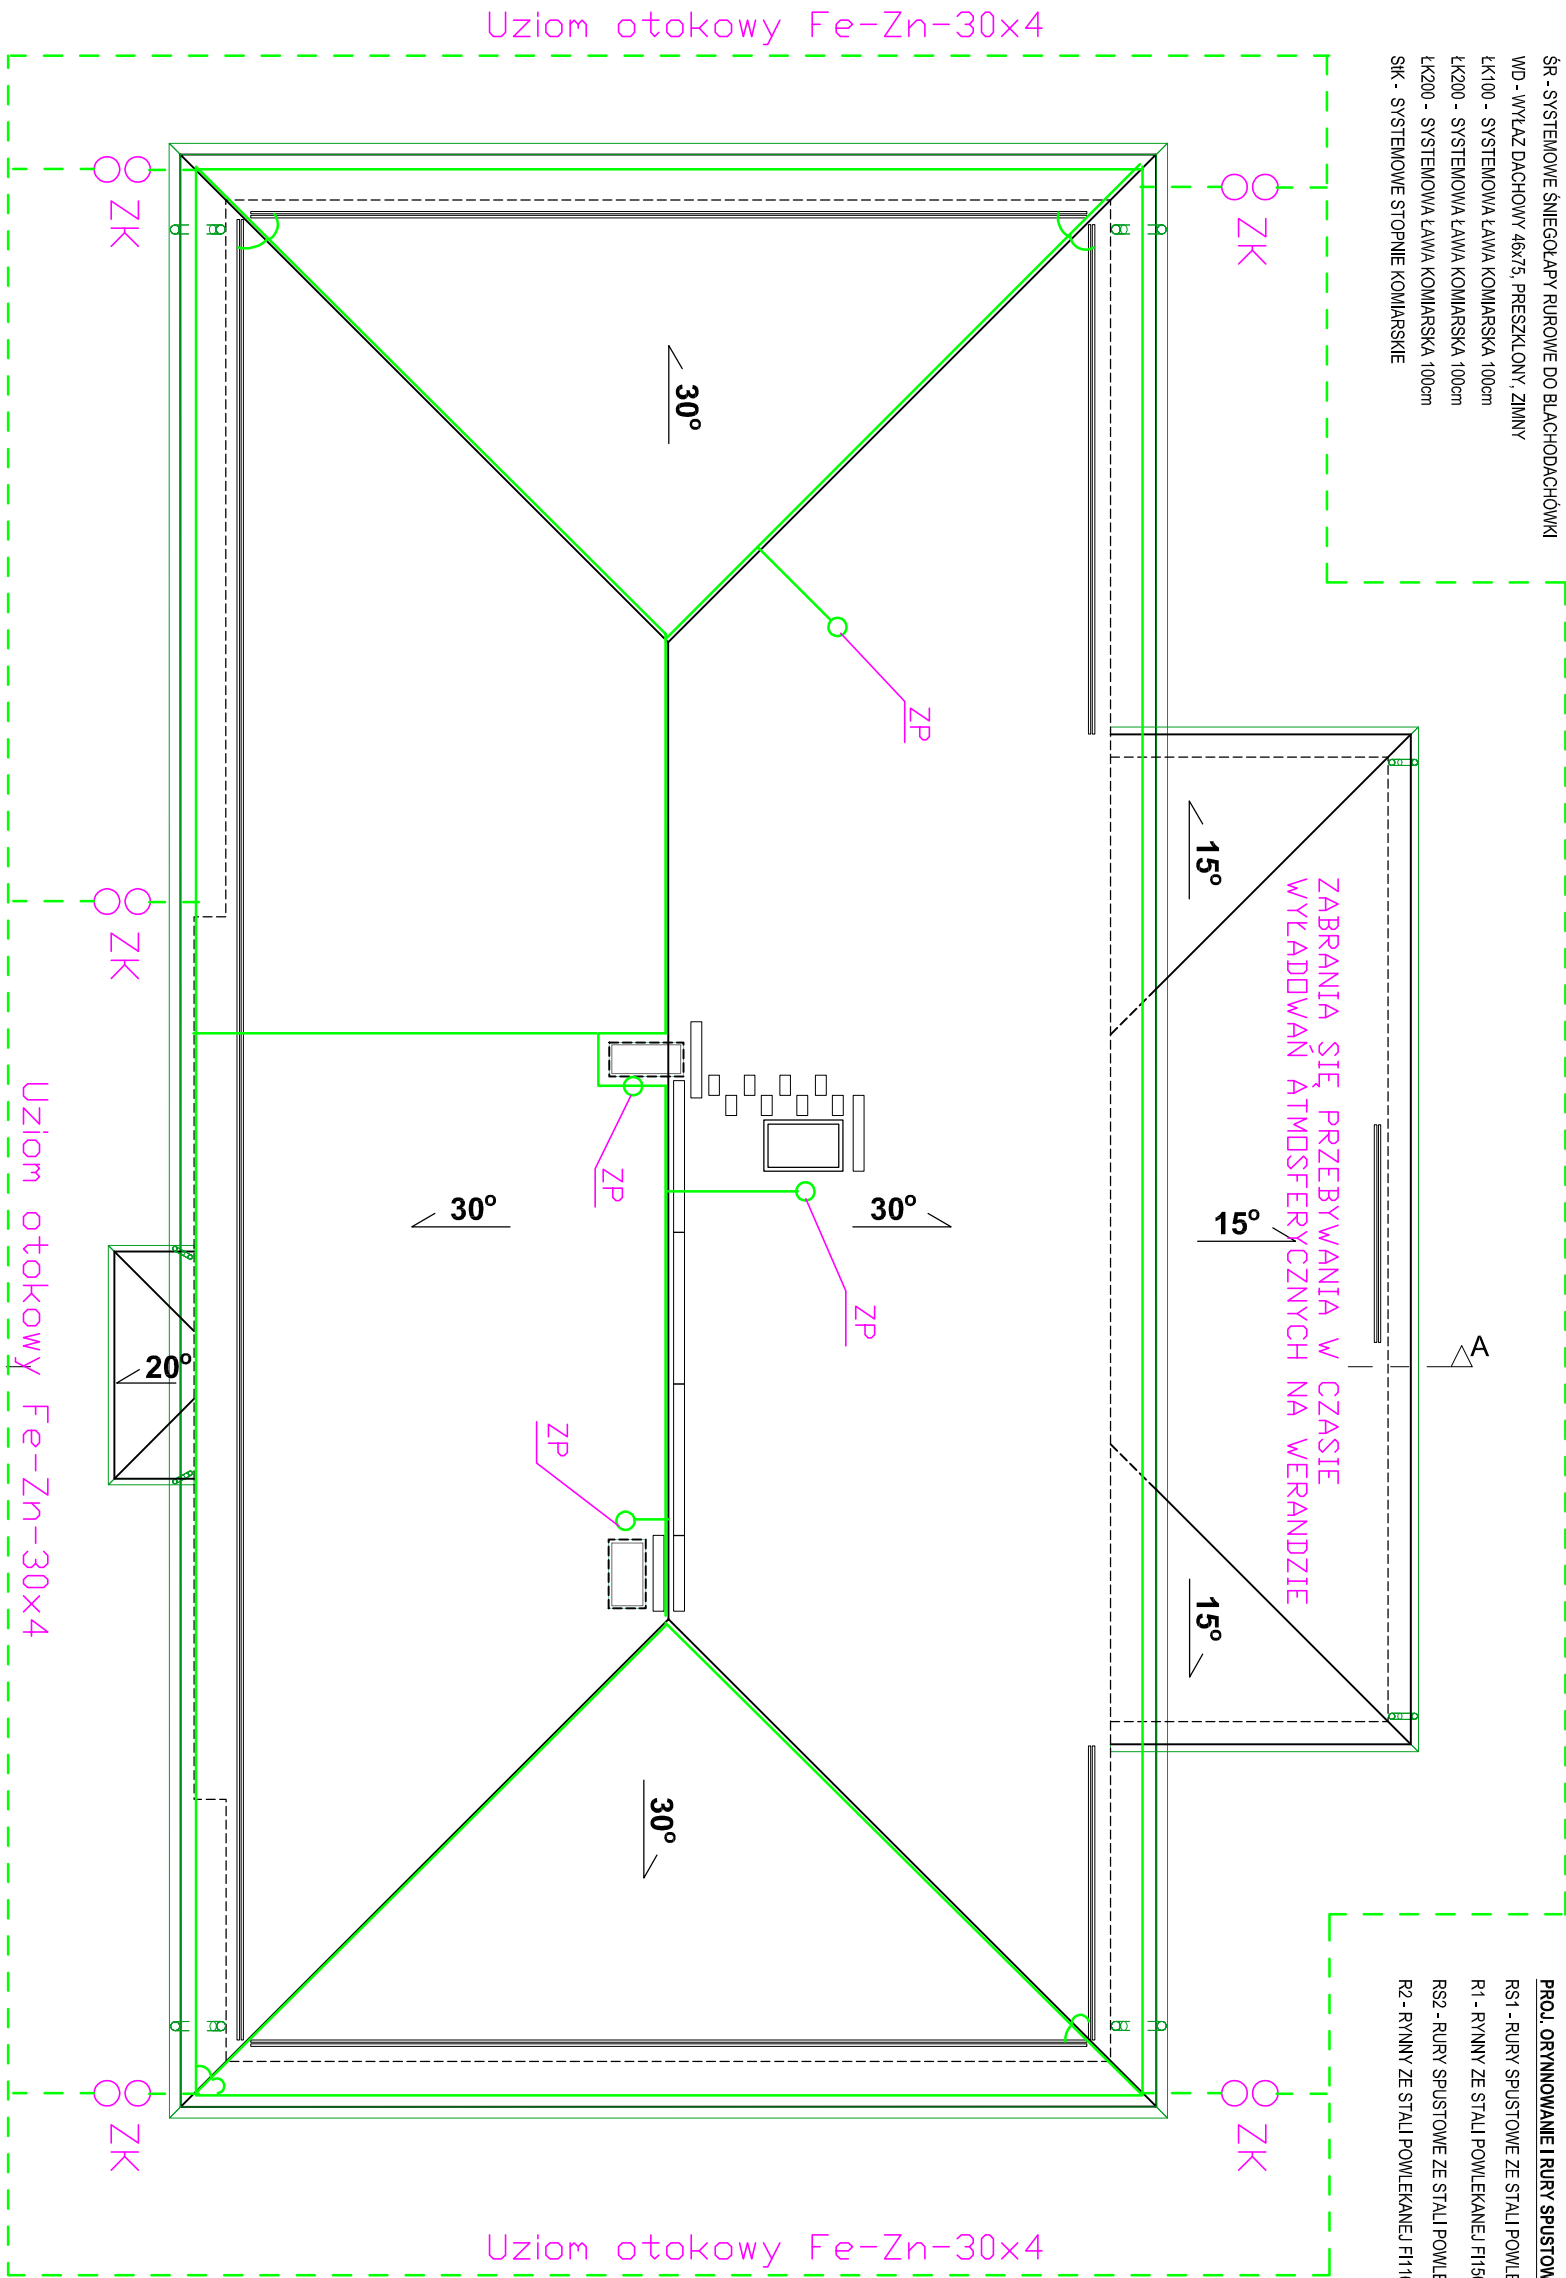

PROJ. ORYGNOWANE I RURY SPUSTOWE:

- RS1 - RURY SPUSTOWE ZE STALI POWLEKANEJ FI100
- R1 - RYNNY ZE STALI POWLEKANEJ FI50
- RS2 - RURY SPUSTOWE ZE STALI POWLEKANEJ FI90
- R2 - RYNNY ZE STALI POWLEKANEJ FI110

DZNACZENIA:

ZK - ZACISK KONTROLNY UMIESZCZONY W SKRZYŃCE 'ZI'
Z TWORZYWA prod. NAKŁD w ścianie budynku

ZP - ZWŁD PIONOWY WYKONANY Z PRETA FI 16 DCYNN
Z KĄTEM DOCHRONY 45st DLA CHRONIENEGO ELEMENTU

NA DACHU WYKONAĆ ZWODY DACHOWE NA TYPOWYCH UCHWATACH
15cm OD PODCŁOZA, NIE IZOLOWANE DRUTEM Fe-Zn o 8mm

NA DACHU DO ZWODÓW DACHOWYCH PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE
METALOWE ELEMENTY DACHU, RYNNY, SPUSITY, STOPNIE KOMIARSKIE ITP
WYKONAĆ ODDZIELNE ZWODY PIONOWE PRETEM o 16 D KĄCIE DOCHRONY 45st.
I PODŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYM ZWODEM DACHOWYM DLA KOMINGÓW CERAMICZNYCH

DLA WENTYLATORÓW I DLA KOMINGÓW METALOWYCH WYKONAĆ
ZWODY PIONOWE PRETEM o 16 D KĄCIE DOCHRONY 45st.
I PODŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYM ZWODEM DACHOWYM

PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE WYKONAĆ W RURZE PCV D 28
POD ELEWACJĄ BUDYNKU PROWADZONEJ W MUROWANEJ CZĘŚCI ŚCIANY
UZIOM OTOKOWY Fe-Zn 30x4mm W ZIEMI GŁĘBOKOŚĆ 0,7m W ODLEGŁOŚCI
2m OD BUDYNKU OPÓR UZIOMU NIE POWINIEN BYĆ WIĘKSZY NIŻ 100mów
W PROJEKCIE WYKONAWCZYM PO DOBRZE URZĄDZEN UŚCISLIĆ ROZMIESZCZENIE
I ZAMOCOWANIE ZWODÓW NAD CHRONIENIAMI URZĄDZENIAMI.

NAZWA INWESTYCJI (OBJEKTU)	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA GOSPODARSTWO-GARAŻOWY PRZY OSP BABULE				STADIUM: PT
ADRES INWESTYCJI (OBJEKTU)	DZ. NR EWID. 346 39-340 BABULE 36A (obrub 0049 Babule)				
INWESTOR	GINIA PADEW NARODOWA ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa				SKALA: 1:100
Tytuł rysunku	PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ - RZUT DACHU				
FINANCJA	Tytuł zamówienia, numer zamówienia	NR. UMOWY	DATA OPRAC.	PODPIS	NR RYS.: 1.E
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA	mgr inż. Włodzisław Rudolf	7.1.98	05.2024		
SPRAWDZAJĄCY ELEKTRYCZNA	mgr inż. Andrzej Rudolf	PDK/0072/P/OOE/12 upr. elektryczna bez ograniczeń	05.2024		
BRANŻA					ELEKTRYCZNA